



水道検針員を募集しています！

水道検針は、水道メータの指針を確認して検針機器に数字を入力し、発行される検針票をポストへ投函することでお客様に使用水量と水道料金をお知らせする仕事です。短時間で効率よく働きたい方、自分のペースで働きたい方は必見です。

はじめは職員や検針員が同行して検針の流れをお教えしますので未経験の方でも安心して始めることができます！

お気軽にお問い合わせください。（詳しくはホームページをご覧ください。）

●業務内容

水道メータ検針・・・大口町と扶桑町地内の担当エリアの検針
（奇数月は大口町、偶数月は扶桑町）

●応募資格・・・20歳から67歳までの健康な方

●検針期間・・・毎月15日から10日間
（検針が早く終われば自分の時間が有効活用できます！）

●検針手数料・・・一般住宅 70円/件 集中検針（一部の集合住宅）50円/件
件数・手数料平均 大口町480件・33,000円
扶桑町750件・52,000円

★提出書類・・・①水道検針員登録申込書 ②履歴書
（水道部指定の書式、ホームページからダウンロードできます）



担当 丹羽広域事務組合水道部
管理課業務係
Tel 0587-95-3400 音声ガイダンス【1】
開庁時間8:30～17:15（土日祝日年末年始除く）



ホームページ
<https://www.niwa-suido.jp>



水道の検針にご協力をお願いします！

水道検針は2か月に1度行っています。

検針期間は、大口町は奇数月の15日～25日、扶桑町は偶数月の15日～25日です。



検針員は、当水道部指定のベストを着用し身分証明書を携帯しています。

※検針を行うため敷地内へ立入らせて頂きますのでご了承ください。

検針期間中はメータボックスの上や近くに障害となる物を置いたり、犬をつないだりしないでください。

車を駐車する際はメータボックスを避けて頂くか、検針時の移動をお願いします。

メータボックスが草木で覆われないようご協力ください。





漏水の確認方法！

最近、水道料金が高くなってきたな…。使い方は変わってないはずなのにどうして？そんな時は一度、漏水の確認をお願いします。

【確認手順】

- ①敷地内の蛇口を全て閉めてください。
- ②メータのパイロットを確認してください。
- ③わずかでも回転していたら宅内のどこかで水が流れています（漏水）。

水道メータの
パイロット



わずかな漏水でもそのままにしておくと、お客様の水道料金に影響してしまいます。

漏水修理についてはお客様から水道工事店（丹羽広域事務組合指定給水装置工事事業者）へご依頼ください。

（お住まいが賃貸物件の場合は、建物の管理会社若しくはオーナー様へご相談ください。）

●指定給水装置工事事業者は丹羽広域事務組合水道部のホームページで確認してください。

【<https://www.niwa-suido.jp>】


ナチュラルウォーター販売決定！

近年自然災害が増加しており、私たちが住む丹羽郡でもいつどのような災害が来てもおかしくない状況です。災害が起きてから支援物資が届くまで最低でも3日は必要と言われており、3日間は家庭での備蓄品や自治体が準備した備蓄品で過ごさなければなりませんので、備えをすることがとても大切になります。水道部では、各ご家庭での災害備蓄のお手伝いが少しでもできればと、**5年保存のナチュラルウォーター（丹羽郡限定オリジナル）**の販売を行います。このナチュラルウォーターは、水道水の原水として適正に水質管理された丹羽郡の地下水を原料とし、おいしく安全な水をいつでもどこでも飲んでいただくために製造します。詳細は、町広報誌の9月号又は水道部ホームページに掲載を予定していますので是非ご覧ください。

チャレンジクロスワードパズル



☐ の文字を並べてある言葉を作てね！

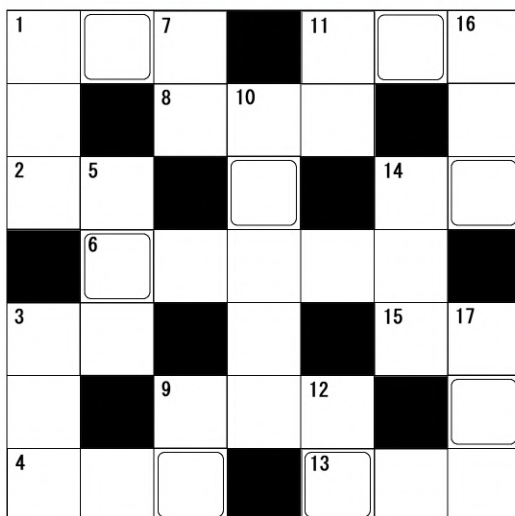

キーワード 難易度4★★★★☆



【ヒント】

暑くなる時期に欠かせないこと！

答えは12ページの下にあるよ！

ヨコのヒント

- 1 全身美容のこと、からだのお手入れやリラクゼーション
- 2 他国の国籍を得て、その国民となること
- 3 白と黒の丸い石を順番に置いていって、陣地を取り合うテーブルゲーム
- 4 生まれたばかりの赤ん坊を初めて入浴させること
- 6 宝石や貴金属をあしらった装飾
- 8 電気の銅線をらせん状に巻いたもの
- 9 気がかりなことが除かれ安心すること
- 11 氷を英語で
- 13 刃物の刃が薄いもの
- 14 地球の周りを公転する惑星
- 15 電車が発着するところ



タテのヒント

- 1 いきいきと働こうとする気力
- 3 人をおそれさせ、従わせる力や勢い
- 5 子供などに必要以上の保護を与えること
- 7 小さい動きを大きな動きに変える仕組み
- 9 サケ目の淡水魚 夏に美味
- 10 見た目の華やかさはないが実力や魅力のあるもの
- 11 数字の2を中国語で
- 12 元素記号「Cu」
- 14 本を読んだり食事をしたりする家具
- 16 イネ科の多年草 秋の七草の一種 別名：尾花
- 17 金製の義歯



水質Q&A 第8回

○今回は、最近関心が高くなっているPFAS（ペーファス）について紹介します。

PFASとは、1万種類以上ある有機フッ素化合物の総称です。そのなかでもPFOS（ペーフォス）とPFOA（ペーフォア）は、環境中で分解されにくく、蓄積性が高い物質であり、環境省や都道府県等が実施した調査において暫定目標値を超過する事例も確認されています。このPFOSとPFOAは水や油をはじき、熱に強い特性から過去には、フライパンの表面加工や泡消火剤、食品の包み紙など幅広く使用されてきました。現在では、法律で製造、輸入、使用が禁止されている物質です。

水道水では、検査義務のない管理目標設定項目となつていますが、丹羽郡の各配水区別に検査を実施し、その結果を公表しています。また、国の検討会により令和8年度から検査義務のある水質基準項目に移行する予定で進められています。

※PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）※PFOA（ペルフルオロオクタノ酸）

健康への影響は？

コレステロール値や発がん性との関連性が疑われていますが、現在でも「健康影響に関する情報が不足しており、不明な点が多く、その他の健康影響についても、評価に使用できる情報が現時点では不十分であり、今後の知見の集積により、新たに検討が必要となる可能性はあり得る。」とされています。

暫定目標値及び基準値の考え方は？

暫定目標値は給水栓水において50ng/L以下です。体重50kgの人が、1日当たり2Lの水道水を生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと考えられている値です。 ※ngとは10億分の1g

水質基準項目になったら？

暫定目標値と同様の、50ng/L以下を基準値として採用する予定です。

PFOS、PFOA 水質検査結果
(令和6年度の最高値)


(単位: ng/L)

配水区	検査結果	
	給水栓水	原水
大口北部配水場	29	北部水源 48
大口南部配水場	16	南部水源 17 北部水源 24
柏森北部配水場	23	東部水源 26 斉藤水源 21
柏森南部配水場	26	第1水源 27 第2水源 27
扶桑北部配水場	14	第1水源 17 第2水源 6
※河北配水場	未実施	県営水道 < 4

※河北配水場は愛知県企業庁が検査を実施した水を配水しています。

配水区域図

- ① 扶桑北部配水場
- ② 柏森北部配水場
- ③ 柏森南部配水場
- ④ 大口北部配水場
- ⑤ 大口南部配水場
- ⑥ 河北配水場

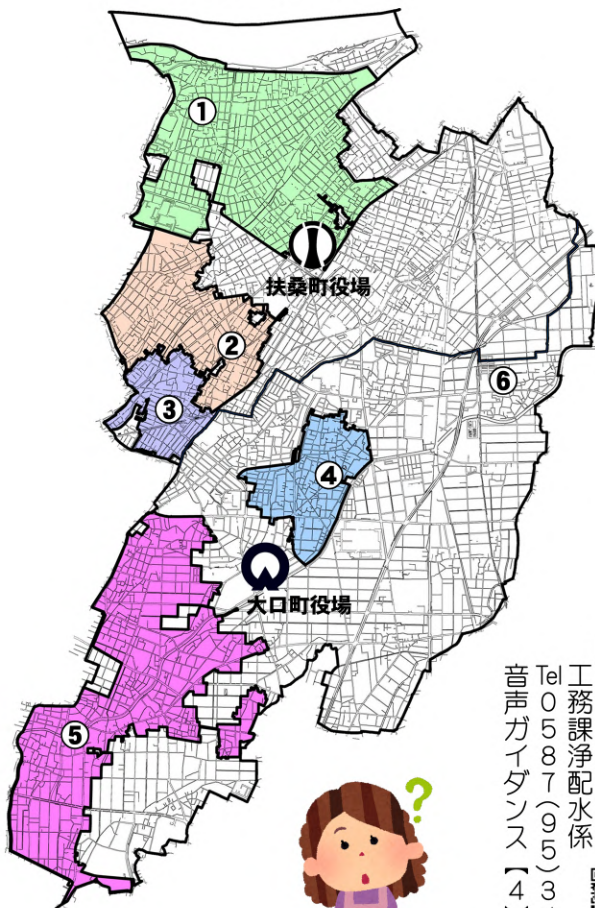

問い合わせ先
工務課浄配水係
Tel 0587(95)3400
音声ガイダンス「4」



丹羽郡の状況は？

丹羽郡の水道水は、令和2年から水質検査を実施しており、全ての配水場の給水栓水で国の定める暫定基準値を下回っています。

また、暫定基準値を下回っているものの、原水において比較的高い数値で検出された「大口北部配水場」では、独自目標値35ng/L以下となるよう県営水道の水を混ぜて配水することにより、濃度の低減化を図っており、原水及び給水栓において毎月、水質検査を実施し、独自の目標値を下回っていることを確認していますので、安心して水道水をご利用ください。

水質検査の詳細はホームページで公表していますので御覧いただくとともにお気軽にお問い合わせください。