安全な水道の水

水道法に基づき水質検査を行いました。
すべての配水場が水質基準に適合していますので、安心してご使用ください。

給水栓水水質検査結果（令和６年度）

項　目　名	基準値	河　北 配水場	大口北部 配水場	大口南部 配水場	柏森北部 配水場	柏森南部 配水場	扶桑北部 配水場
1 一般細菌	100個/ml以下	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
2 大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
5 セレン及びその化合物	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
6 鉛及びその化合物	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
8 六価クロム化合物	0.02mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/Ｌ以下	0.17	1.2	1.9	6.2	5.9	3.1
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/Ｌ以下	0.09	0.08	0.06	0.09	0.08	0.09
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/Ｌ以下	(－)	(－)	0.03	0.03	0.03	0.02
14 四塩化炭素	0.002mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
15 １，４－ジオキサン	0.05mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
16 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
17 ジクロロメタン	0.02mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
19 トリクロロエチレン	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
20 ベンゼン	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
21 塩素酸	0.6mg/Ｌ以下	0.07	(－)	0.06	(－)	(－)	(－)
22 クロロ酢酸	0.02mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
23 クロロホルム	0.06mg/Ｌ以下	0.018	0.005	(－)	(－)	(－)	(－)
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/Ｌ以下	0.001	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
26 臭素酸	0.01mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
27 総トリハロメタン	0.1mg/Ｌ以下	0.023	0.007	(－)	(－)	(－)	(－)
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/Ｌ以下	0.01	0.004	(－)	(－)	(－)	(－)
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/Ｌ以下	0.005	0.002	(－)	(－)	(－)	(－)
30 ブロモホルム	0.09mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/Ｌ以下	0.03	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
34 鉄及びその化合物	0.3mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
35 銅及びその化合物	1.0mg/Ｌ以下	0.002	0.013	0.008	0.011	0.007	0.007
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/Ｌ以下	6.4	8.9	26	12	12	9.9
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
38 塩化物イオン	200mg/Ｌ以下	8	10	33	10	10	9.1
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/Ｌ以下	19	48	52	68	66	64
40 蒸発残留物	500mg/Ｌ以下	52	110	170	180	170	140
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
42 ジェオスミン	0.00001mg/Ｌ以下	0.000002	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
43 ２－メチルイソボルネオール	0.00001mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
45 フェノール類	0.005mg/Ｌ以下	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
46 有機物（全有機炭酸(TOC)の量）	3mg/Ｌ以下	0.7	0.4	0.3	(－)	(－)	(－)
47 ｐＨ値	5.8以上8.6以下	7.2	6.5	6.5	6.6	6.5	6.8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※検出値は年間の最高値を記入しています。（－）は、各定量下限値を下回ることを示します。

災害に対する水道の備え

災害時給水ステーション

地震などの災害が発生した際、現地で水道部職員が仮設の蛇口を設置し、住民の皆さまへ給水を行う場所です。

災害発生時には給水車での給水活動だけでは限界があるため、避難所等に予め仮設の蛇口を設置しておくことで給水拠点とすることができます。今後も配水管の耐震化に合わせ設置数を拡大していきます。



この看板が目印！



【令和７年３月末現在　設置場所】
（大口町）
大口町町民会館、大口西小学校、健康文化センター
（扶桑町）
丹羽高等学校、扶桑北中学校、扶桑町中央公民館、扶桑北部配水場（山名西学習等供用施設西側）、扶桑町総合福祉センター



危機管理対応訓練

防災意識向上と災害時及び緊急時の迅速な対応を目的に毎年危機管理対応訓練を実施しています。令和６年11月に行った訓練では、水質異常による「摂取制限を伴う給水継続※」を想定し、補水ポイントから給水ポイント（給水所）まで水道水を運搬する給水訓練を行いました。

補水ポイント



配水管から加圧式給水車へ補水



給水所まで運搬

給水ポイント



加圧式給水車から給水所の給水タンクへ補水

※摂取制限を伴う給水継続とは
水道水の飲用や調理への利用を控えていただきながら、トイレやお風呂等の生活用水として給水を継続することを言います。

このほか、飲料水を常に確保できる施設や県営水道等の水道管から当組合の配水管へ応急的に給水する施設などが整備されています。詳しくは、丹羽広域事務組合水道部ホームページ掲載の「災害対策について」をご参照ください。

丹羽消防署　救急１号車納車！

令和７年２月２８日から丹羽消防署にて運用を開始している高規格救急車の新救急１号車についてご紹介します。



配備場所：丹羽消防署
無線呼び出し名称：
きゅうきゅうにわ１
乗車定員：７人
車両重量：2,830 kg
車両総重量：3,215 kg
長さ：566 cm
幅：189 cm
高さ：251 cm
総排気量：2.69L
駆動方式：４輪駆動





車内の様子



自動心臓マッサージ器

特　徴

高規格救急車の救急１号車は、搬送時に車内で救急救命士が医療処置をできるように広く改良された車両です。昨年納車した救急３号車と同様に自動心臓マッサージ器を積載しており、正確かつ継続的な胸部圧迫ができ救急隊員が処置に専念できます。

防衛省補助

今回納車された救急１号車は、防衛省の岐阜基地周辺消防施設設置補助事業より補助をいただいております。そのため車両側面の後方には、防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレムが表示されています。



防衛省と地域社会との協力を象徴するエンブレム

火の用心
消防部編集

■お問い合わせは
丹羽消防署
０５８７（９５）５１５１まで

トピックス
・丹羽消防署に救急１号車納車！
・マイナ救急の実証事業について

令和６年中の町別火災・救急・救助件数

※くわしい統計は、丹羽消防ＨＰの「統計」欄に掲載してます。「丹羽広域」で検索

火災出動件数

	大口町	扶桑町	合　計	前年比
件　数※（）は建物火災件数	18（8）	11（6）	29（14）	14（4）
死傷者数※（）は死者数	5（1）	2（0）	7（1）	4（1）

・電気配線や電池が出火原因となる火災が発生していますので電気機器の取扱いにご注意ください。

救急出場件数

	大口町	扶桑町	管　外	合　計	前年比
件　数※（）は急病件数	1,065（727）	1,670（1,193）	52（38）	2,787（1,958）	117（116）


・昨年にくらべ、「急病」の件数が若干増加しました。

救助出動件数

	大口町	扶桑町	管　外	合　計	前年比
件数※（）は交通事故件数	19（3）	28（7）	0（0）	47（10）	12（5）

・救助件数で最も多かったのは、救急活動等で建物の施錠されている「建物」救助です。

実証事業イメージ図

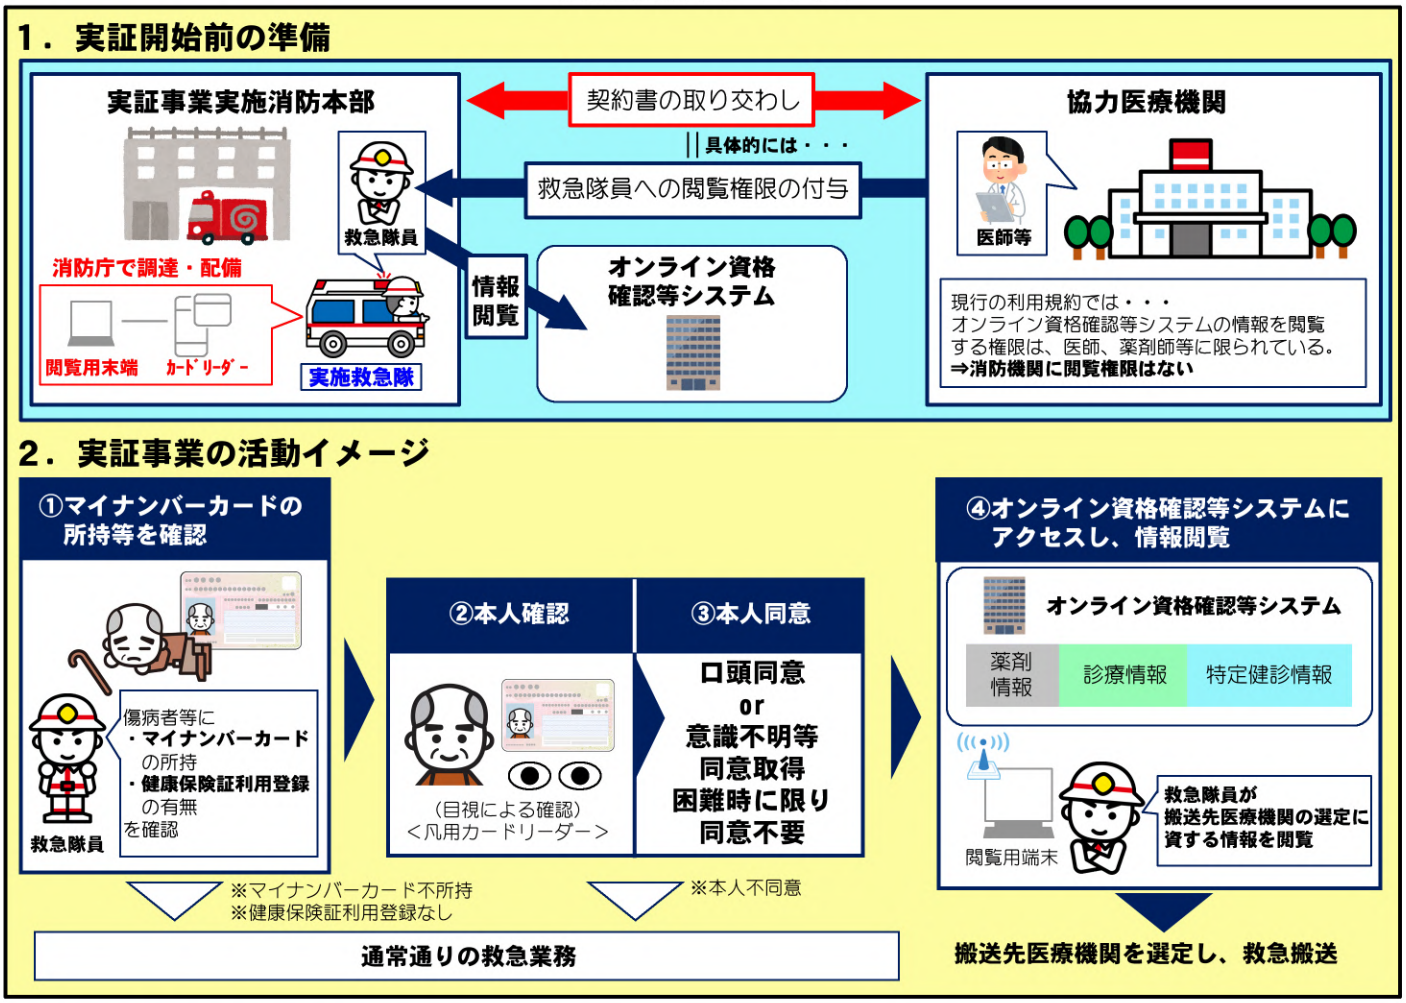

マイナ救急実施期間

実施時期は未定ですが、令和７年度中の約２ヶ月間（期間は延長する場合があります）を予定しております。

実証事業の期間が決定しましたら、別途、お知らせします。

求む！消防士！

令和８年４月採用　消防職員募集



・人数　６名程度
・受験年齢資格上限３０歳まで引き上げ！
・一次試験内容で教養試験を廃止！
・適正検査・体力テスト・作文を実施予定！

問合せ先　総務課　0587(95)3400

くわしくは、ココをチェック⇒⇒⇒

丹羽消防署は 50th ANNIVERSARY NIWA F.D. 今年の10月で創立50年をむかえます

マイナンバーカードを活用した救急活動の実証事業を予定しています

丹羽広域事務組合消防本部では総務省消防庁のマイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」を活用した救急活動の実証事業を予定しています。

今の救急現場では、患者ご本人やご家族から受診歴などを口頭で確認していますが、ご本人の症状によっては説明できなかったり、服用している薬をご家族が把握していないこともあります。

この実証事業に参画することで、救急隊員が専用端末でマイナ保険証を読み取り、医療情報のシステムにアクセスし、患者の情報を医療機関へ伝えることができるようになるため、救急活動の迅速化や円滑化につながります。

【マイナ保険証を活用するメリット】



傷病者本人の情報を正確に伝えられる



病院の剪定や搬送中の応急処置を適切に行える



搬送先病院で治療の事前準備ができる

マイナ保険証を活用することで、傷病者の服用薬・診療などの正確な情報を確認することができます。また、病院の選定や搬送中の応急処置を適切に行えることができ、搬送先の病院で治療の事前準備をすることができます。

実証事業のしかた

救急隊員が傷病者の元に到着して、マイナンバーカードの所持と健康保険証利用登録の両方があるか確認します。

次の（1）または（2）に該当する場合は通常通りの救急業務となります。

（1）マイナンバーカードと健康保険証利用登録がない。

（2）本人確認と本人の同意を得られない。

この実証事業は、救急現場で傷病者のマイナンバーカードから医療情報を取得し、救急活動の迅速化・円滑化を図ることを目的としています。マイナンバーカードを所持して、健康保険証の利用登録があり、傷病者本人の同意が得られた場合に行いますので、ご理解とご協力をお願いします。

○水道週間○

令和７年６月１日（日）から
令和７年６月７日（土）は水道週間です。

第67回の水道週間スローガンは、

「透き通る　誇れる水に　感謝する」



出典（公社）日本水道協会



水道週間とは…

国土交通省及び環境省、都道府県をはじめ各市町村の全国水道事業体などによって行われる広報活動を通じ、水道の現状や課題について理解を深め、これからの水道事業の取り組みについてご協力をいただく目的として、毎年６月１日から６月７日に開催されている行事です。

水道部では、地域の皆さまに水道について理解を深めていただくため、広報啓発活動に取り組んでいます。

ぜひこの機会に、生活に欠かせない水の大切さについて考えてみてください。

水道の開始・中止は インターネット受付をご利用ください。

水道の開始・中止をする際は、お客様がお持ちのパソコンやスマートフォンからお申込みが可能です。

当組合のホームページより画面案内にしたがって入力するだけで簡単・便利なインターネット申し込みができます。

詳しくは、ホームページでご確認ください。

・・・消防署からのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和７年４月１４日（月）午後２時３０分頃、大口町にある江南丹羽環境管理組合（環境美化センター）にて火災が発生しました。

今回の火災の原因は現在調査中ですが、ごみ収集車両やごみ処理施設での火災の多くが、リチウムイオン電池の発火が原因と言われています。

リチウムイオン電池は強い衝撃を加えると発火する恐れがあります。ひとたび火災が発生すると、甚大な被害が発生し、作業員の人命にかかわる事故に繋がる可能性があります。

ごみを正しく分別して出すことが、火災を未然に防ぎます。

リチウムイオン電池が使用されている製品を捨てる場合は、自治体の指定する方法で捨ててください。詳しくは、大口町、扶桑町のホームページ等をご確認ください。

みなさまのご協力お願いします。



火災の様子





水道部ホームページ　https://www.niwa-suido.jp

給水人口　58,873 人
給水世帯　25,359世帯
令和７年３月31日現在

消防本部ホームページ　http://www.niwakouiki.jp

火災件数　8件
救急件数　684件
令和７年１月１日から
３月31日まで

『公文書公開状況について』

令和６年度については、情報公開の請求はありませんでした。

今後も皆様に必要な情報を提供し、情報の共有ができることを目標としています。

問合せ先　総務課　☎ 0587-95-3400

にわＫＯＵＩＫＩだより　第47号

発行：丹羽広域事務組合
編集：広報編集委員会
☎ 0587-95-3400

「ウエキヤマニアレイ」を参考にホームページのアドレスを入力してください